







Skýringar

-  Íbúðarhús
-  Atvinnuhúsnæði
-  Lóðarmörk
-  Hæðarlínur
-  Sjór

Hljóðstig
Leq,24 í dB(A)



Forsendur:

Fjórir mölunarturnar.
Hljóðstigi frá turnum stillt þannig að sé um 70 dB(A) við næstu lóðarmörk.
Hljóðstig utan við húsvegg hvers turns er þá 83 dB(A).

Ekki er gert ráð fyrir neinum mótvægisáðgerðum né skermun frá öðrum byggingum.


Mölunarverksmiðja
Hljóðstig frá mölun

Jafrngildislínur sýna hljóðstig í 2 m hæð yfir jörð.






Kortið sýnir útreiknað hljóðstig miðað við að hljóðstig frá mölun sé eins hátt og mögulegt er þannig að 70 dB(A) mörk á lóðarmörkum séu ekki yfirstigin.

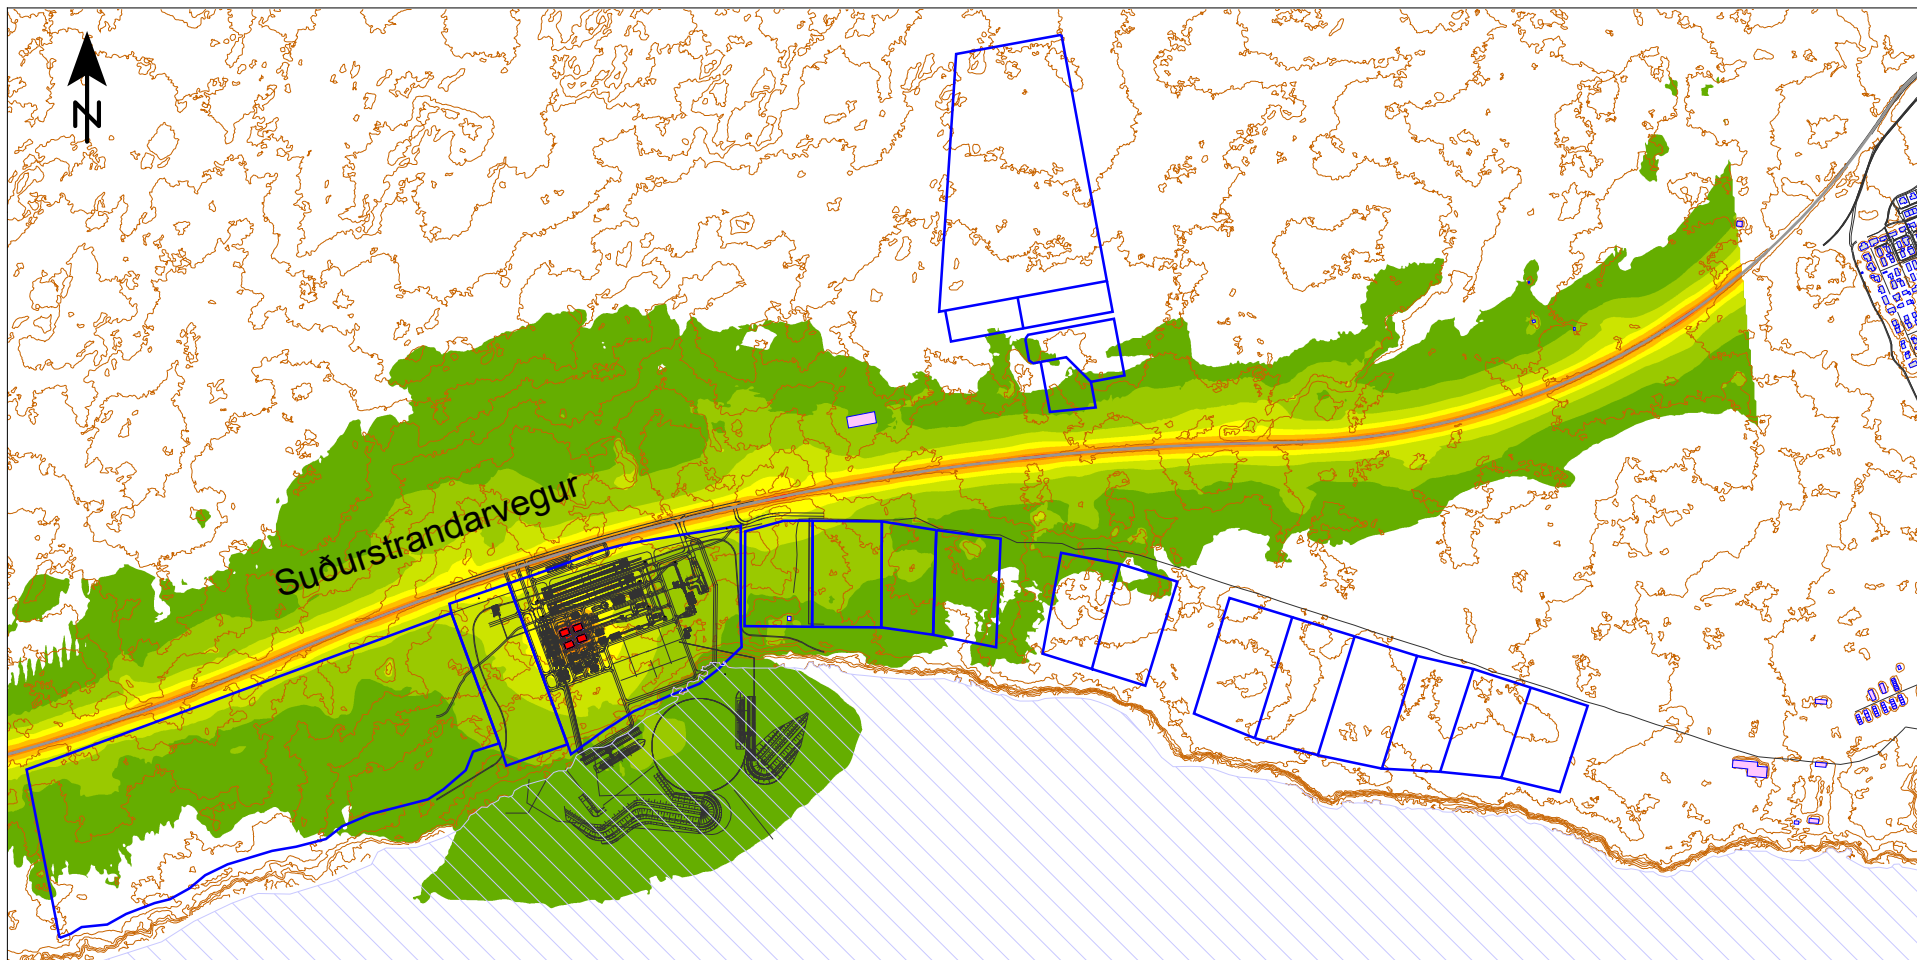Kort 2 af 4
Reiknað: GBJ
Maí 2024






Skýringar

-  Íbúðarhús
-  Atvinnuhúsnæði
-  Lóðarmörk
-  Hæðarlínur
-  Sjór

Hljóðstig
Leq,24 í dB(A)



Forsendur:

Fjórir mölunarturnar.
Hljóðstigi frá turnum 70 dB(A) við húshliðar.

Áætluð framtíðarumferð um
Suðurstrandarveg.

Ekki er gert ráð fyrir neinum
mótvægisáðgerðum né skermun frá
öðrum byggingum.


Mölunarverksmiðja
Hljóðstig frá mölun

Jafrngildislínur sýna hljóðstig í 2 m hæð yfir jörð.

Kortið sýnir útreiknað hljóðstig miðað við að hljóðstig frá
mölunarturnum sé 70 dB(A) utan við hliðar þeirra.

Kort 3 af 4
Reiknað: GBJ
Maí 2024





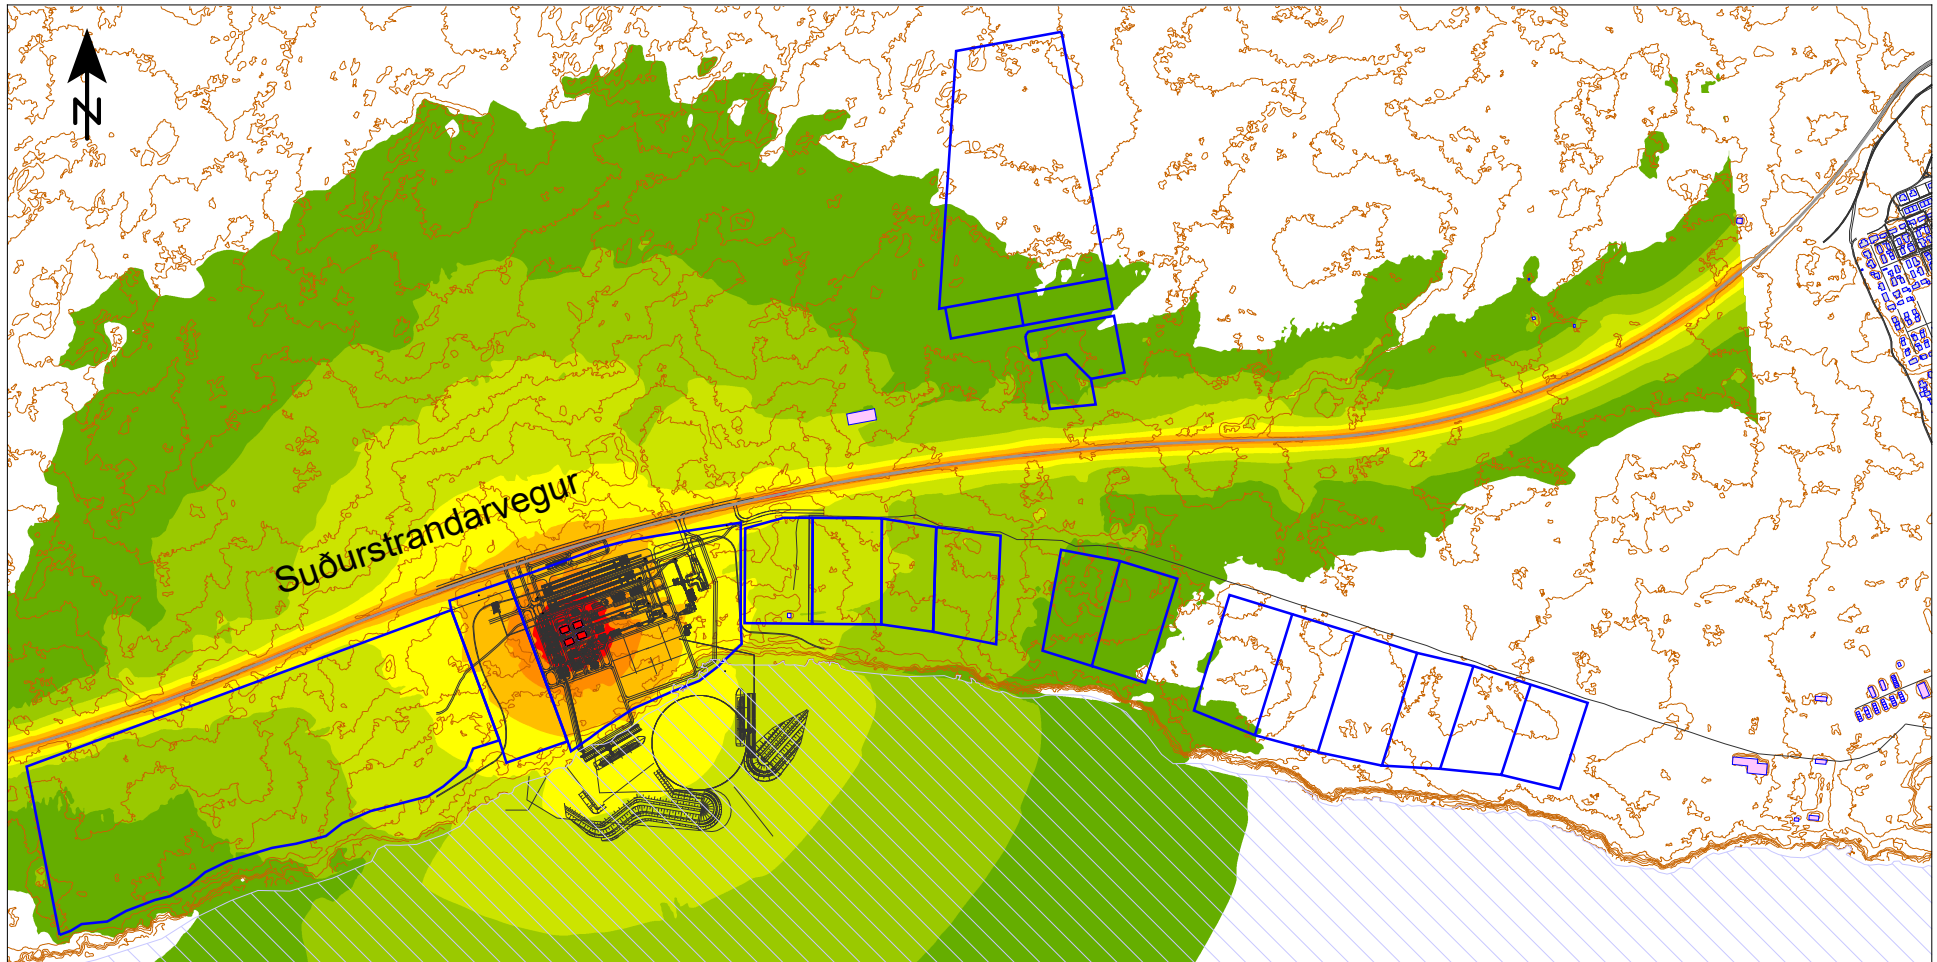

Skýringar

- Íbúðarhús
- Atvinnuhúsnæði
- Lóðarmörk
- Hæðarlínur
- Sjór

Hljóðstig
Leq,24 í dB(A)



Forsendur:

Fjórir mölunarturnar.
Hljóðstigi frá turnum stillt þannig að sé um 70 dB(A) við næstu lóðarmörk.
Hljóðstig utan við húsvegg hvers turns er þá 83 dB(A).

Áætluð framtíðarumferð um Suðurstrandarveg.

Ekki er gert ráð fyrir neinum mótvægisáðgerðum né skermun frá öðrum byggingum.

Mölunarverksmiðja
Hljóðstig frá mölun

Jafrngildislínur sýna hljóðstig í 2 m hæð yfir jörð.

Kortið sýnir útreiknað hljóðstig miðað við að hljóðstig frá mölun sé eins hátt og mögulegt er þannig að 70 dB(A) mörk á lóðarmörkum séu ekki yfirstigin.

Kort 4 af 4
Reiknað: GBJ
Maí 2024

